仕上面：金ゴテ仕上げ
ハーフ部：ハケ引き仕上げ

※二次落下防止用インサートは、
吊1インサートと兼用する。

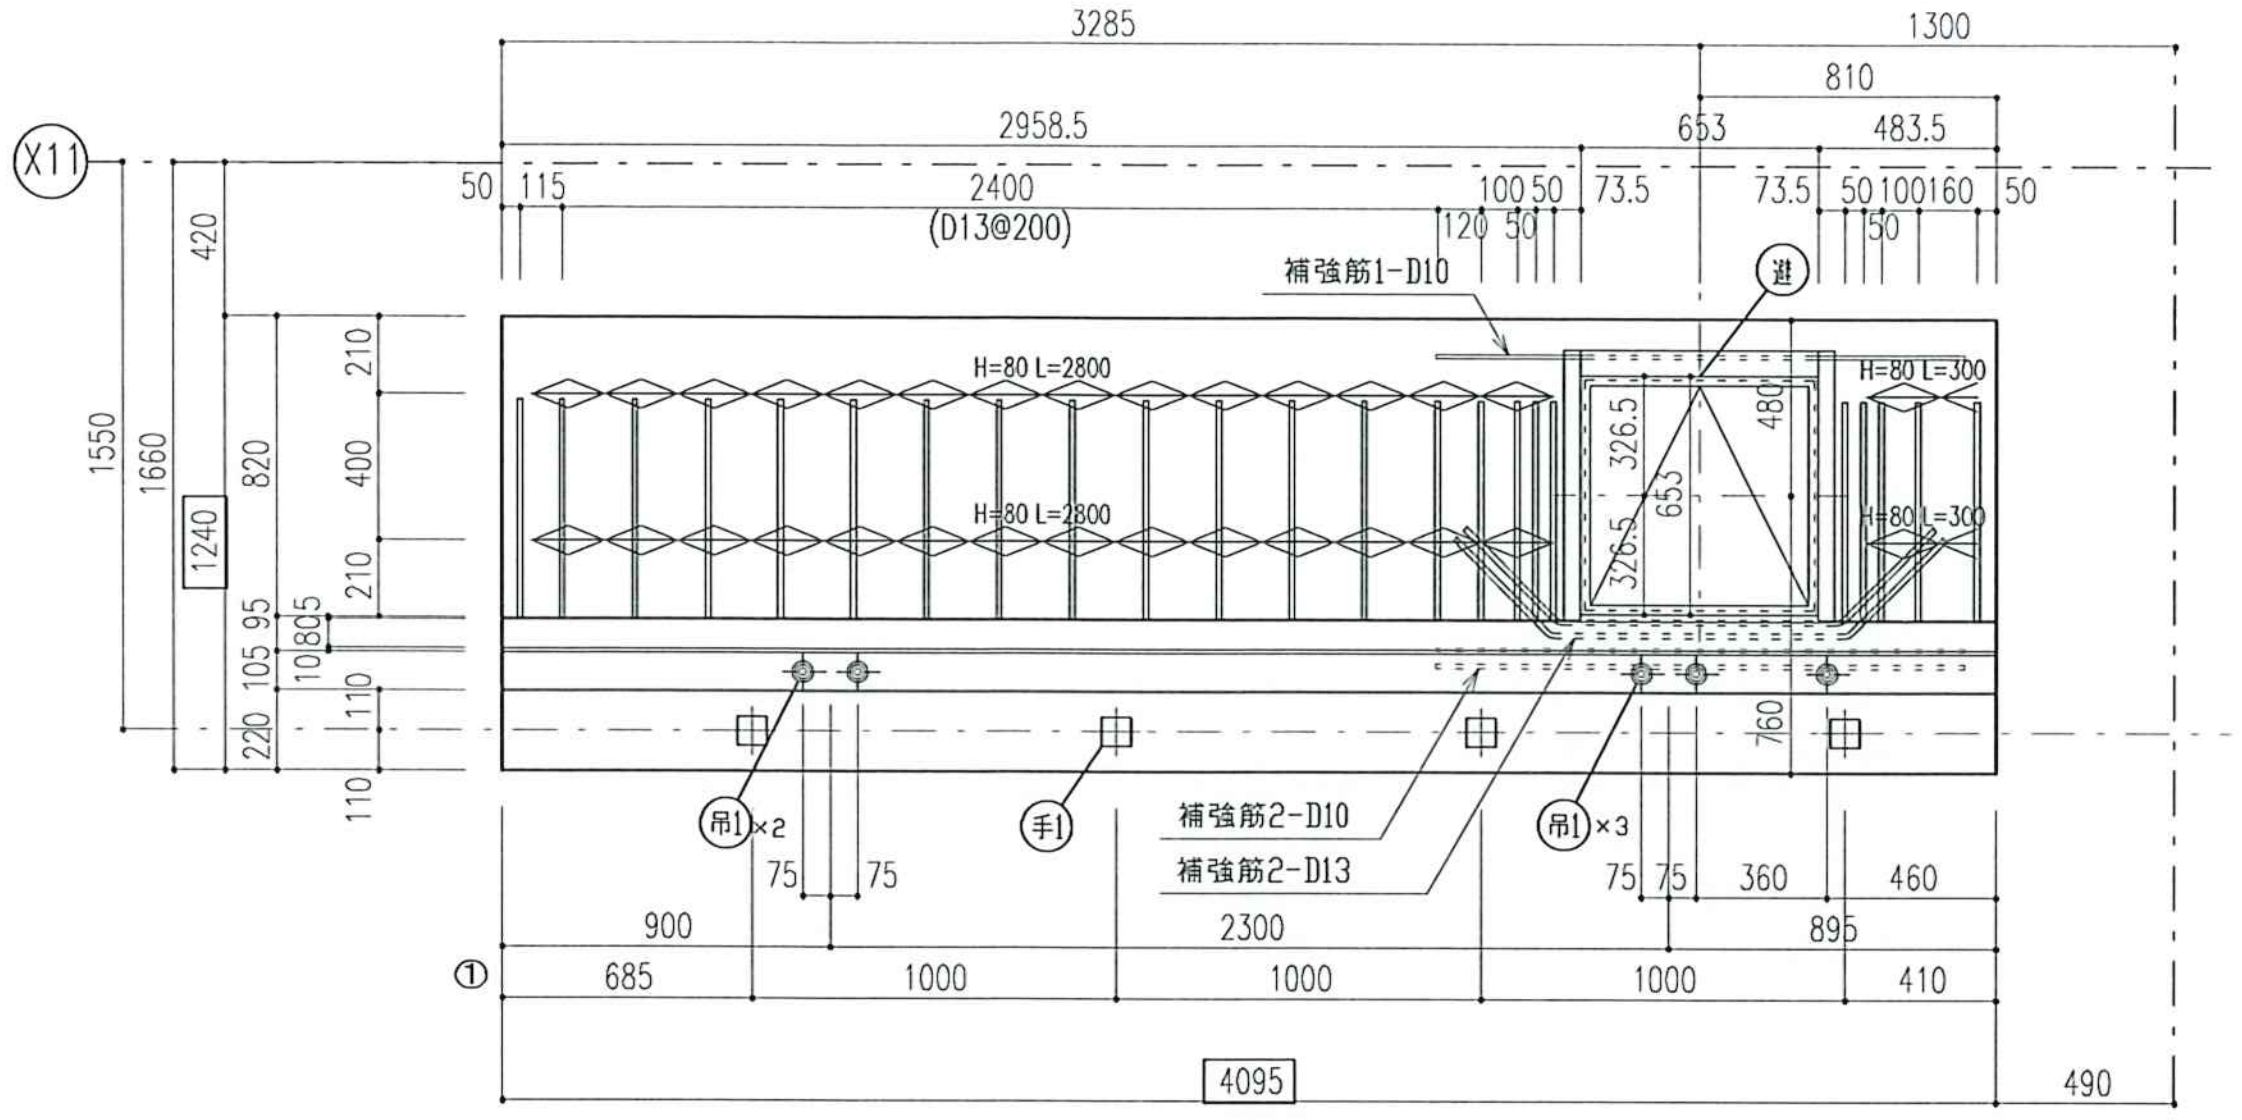
X11
3285
1300
810
2958.5
653
483.5
50 115 2400 (D13@200) 100 50 120 50 73.5 73.5 50 100 160 50 50
補強筋1-D10
避
H=80 L=2800
H=80 L=300
326.5 326.5 653 480 760
1550 1660 1240 420 820 210 400 210 105 95 10 80 5 220 110 110
吊1×2
手1
補強筋2-D10
補強筋2-D13
吊1×3
75 75 75 75 360 460
900 2300 895
① 685 1000 1000 1000 410
4095
490

上端図

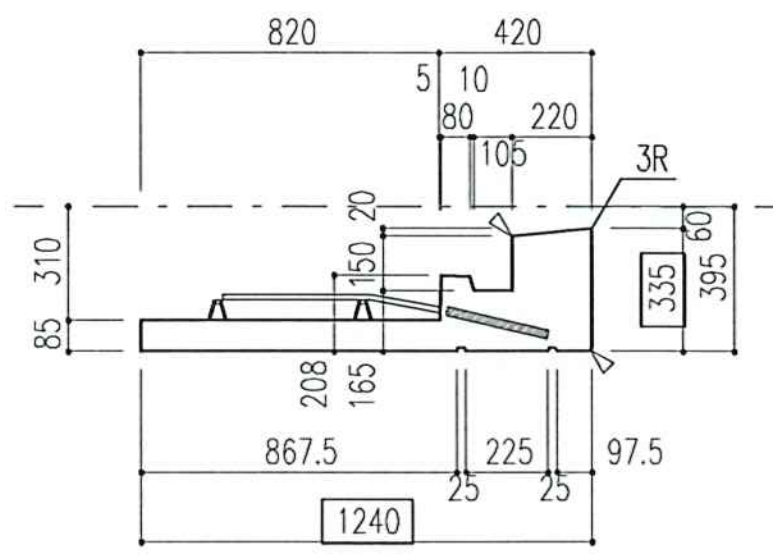
820 420
5 10
80 220
105
3R
20 150 60 335 395 310 85
208 165
867.5 225 97.5
25 25
1240

A側面図

ｶﾞｽｹｯﾄ貼

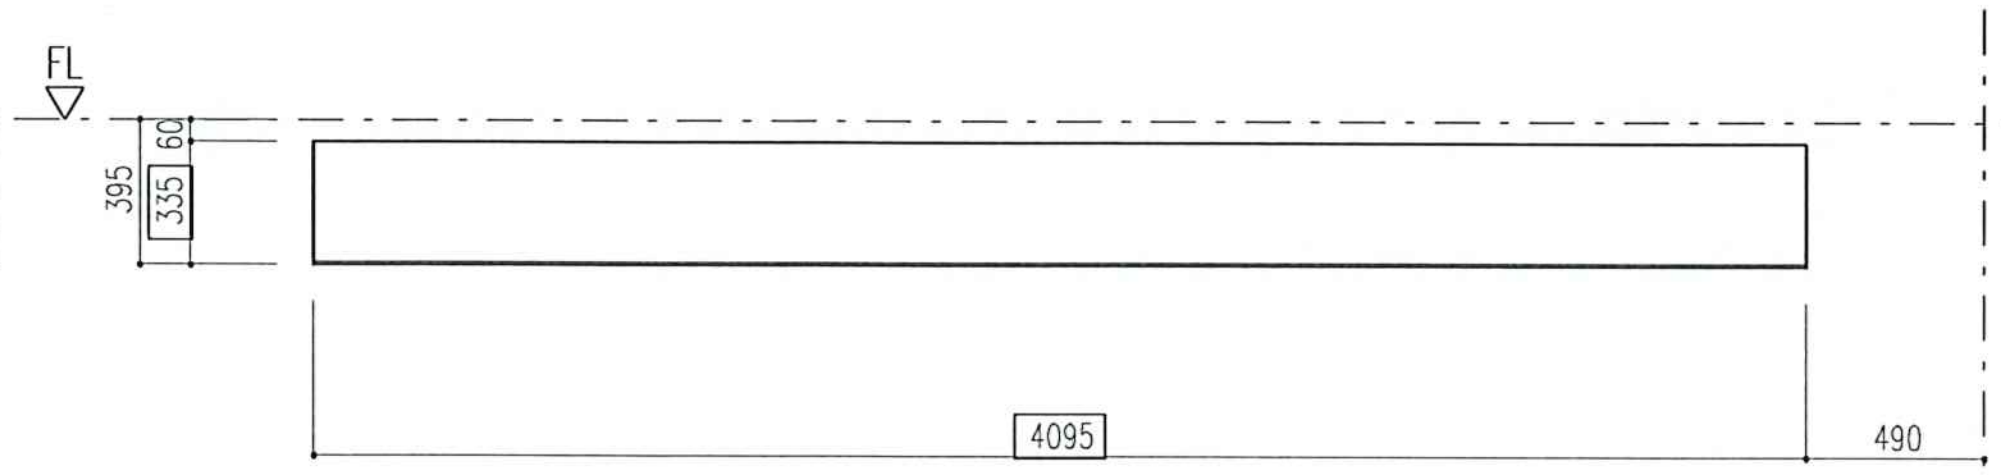
FL
395 335 60
4095
490

外観図

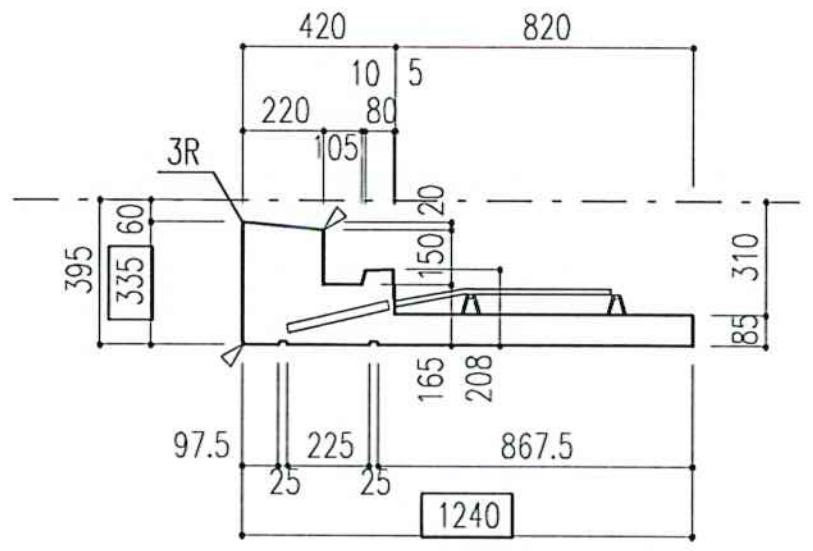
420 820
10 5
220 80
105
3R
60 335 395 20 150 310 85
165 208
97.5 225 867.5
25 25
1240

B側面図

ｶﾞｽｹｯﾄ溝

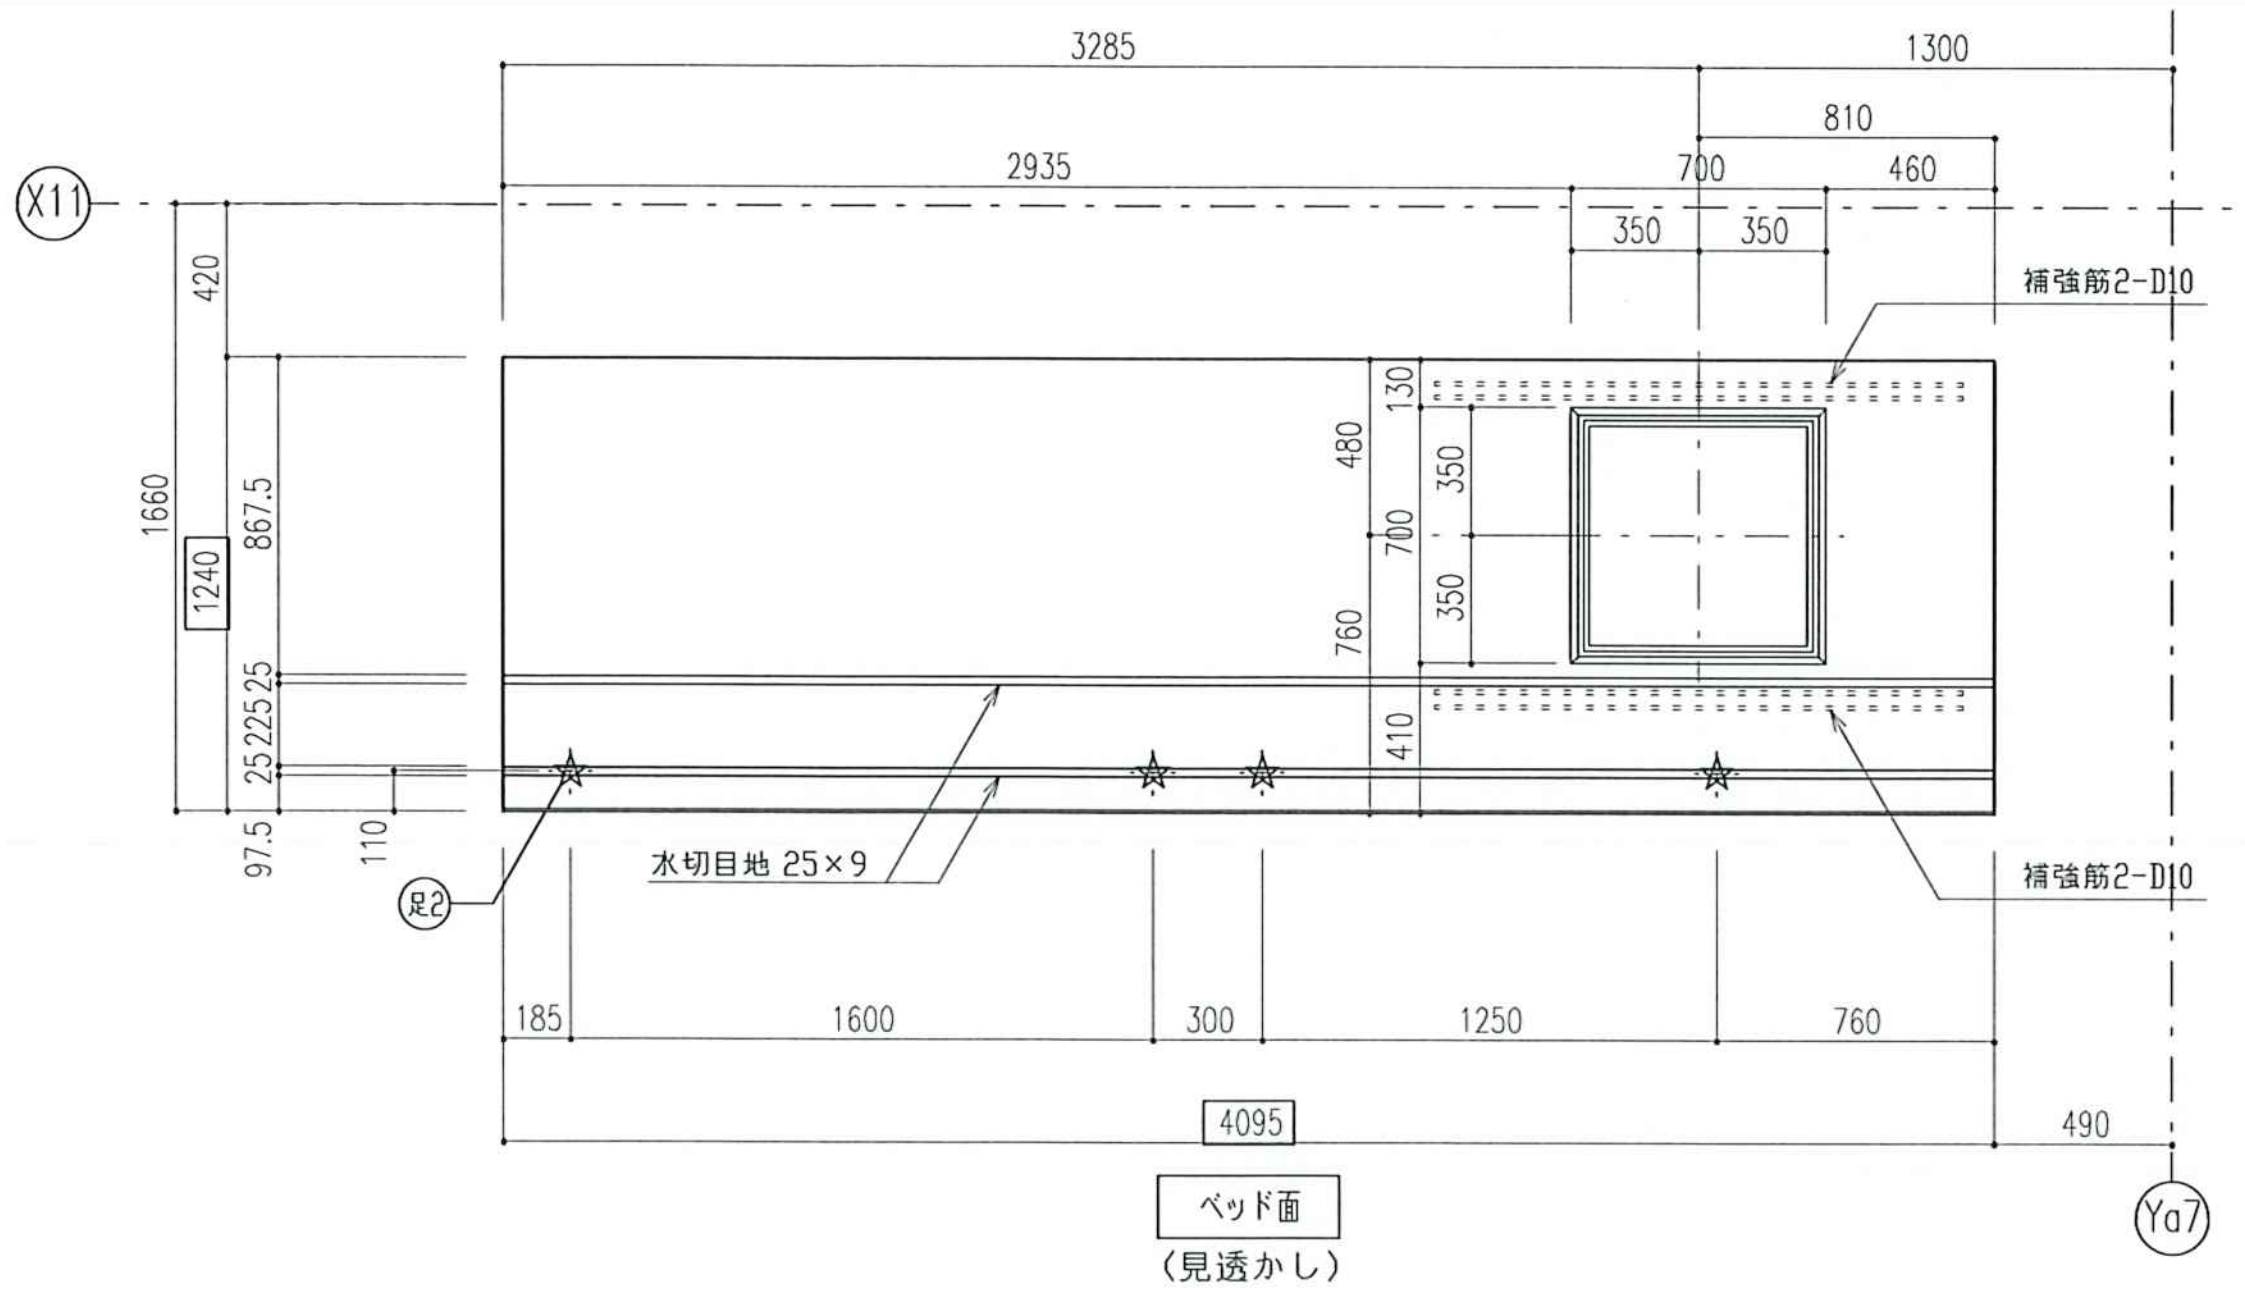
3285
1300
810
2935
700
460
350 350
X11
補強筋2-D10
420 1660 1240 867.5 25 225 25 25 97.5 110
480 130 350 700 350 760 410
水切目地 25×9
足2
補強筋2-D10
185 1600 300 1250 760
4095
490
Ya7

ベッド面
（見透かし）

'24.04.26
'24.04.05
'23.09.06

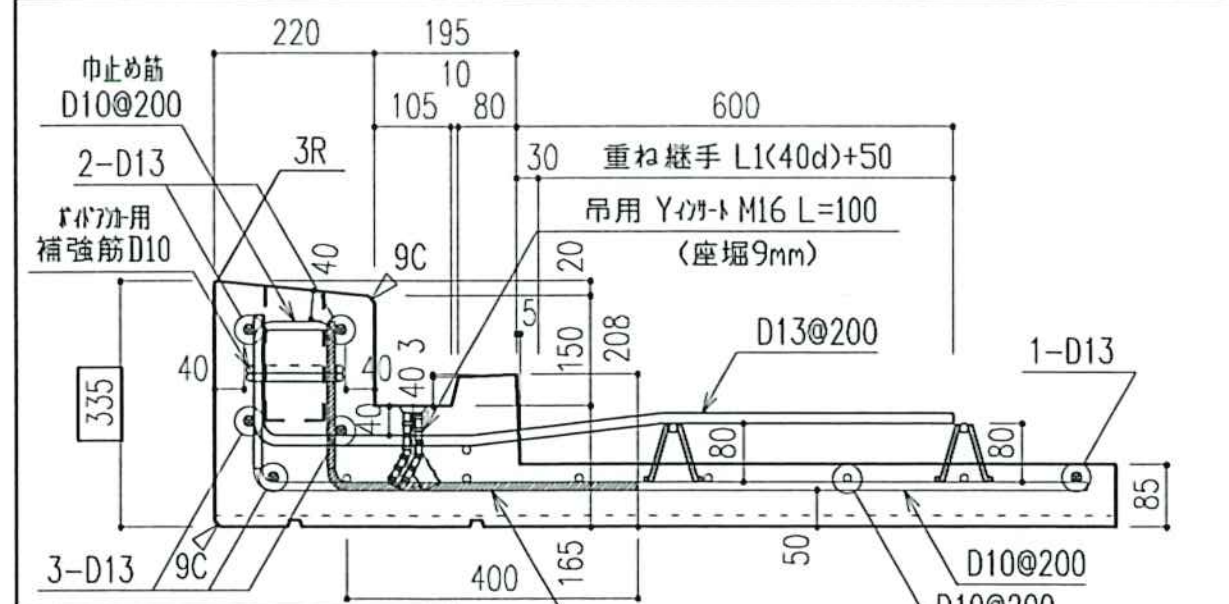
220 195
10
105 80
600
巾止め筋
D10@200
2-D13
3R
ﾎﾞｲﾄﾞｱﾝｶｰ用
補強筋D10
30 重ね継手 L1(40d)+50
吊用 Yｲﾝｻｰﾄ M16 L=100
（座堀9mm）
9C
40 40 40 3 40 20 5 150 208
D13@200
1-D13
335
80 80 85
3-D13
9C
400 165 50
D10@200
D10@200
D10@200

配筋図(CS18) A敷地

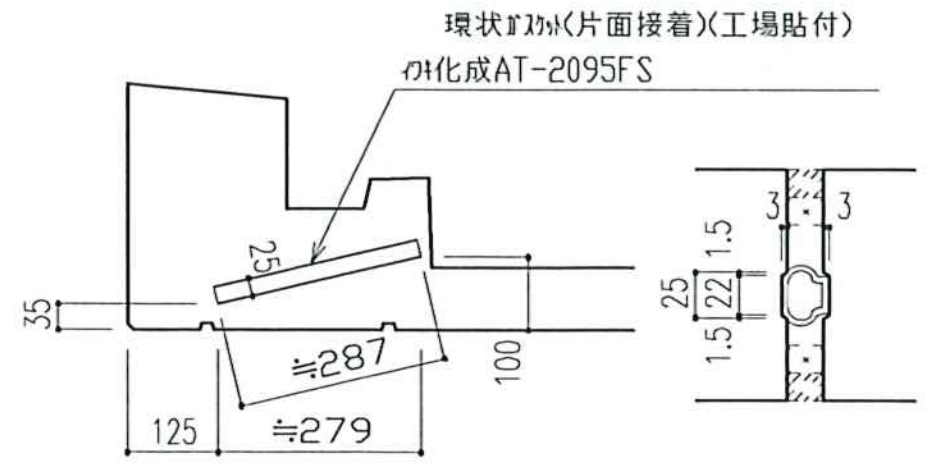
環状ｶﾞｽｹｯﾄ(片面接着)(工場貼付)
ｲﾜｷ化成AT-2095FS
25
35
≒287
100
125 ≒279
3 3
1.5 22 1.5 25

ガスケット溝詳細図

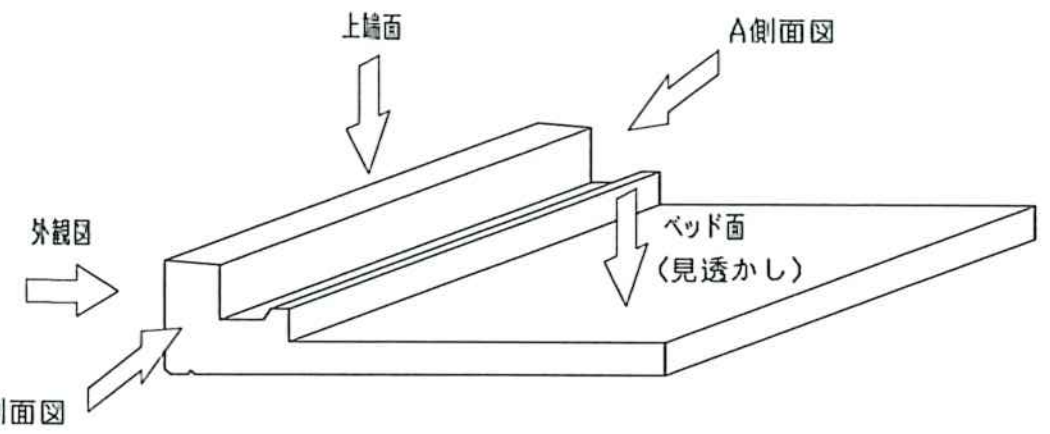
上端面
A側面図
外観図
ベッド面
（見透かし）
B側面図

トヨタT&S建設(株)
受
24.8.09
付
海老名工場

管理文書

| 板名 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 6ABS40 | 8ABS40 | 10ABS40 | 12ABS40 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合計 | | | 4 | |

（備考）

| 打設前中間検査 | | | |
|---|---|---|---|
| 検査項目 | 方法 | 検査 | 再検査 |
| 先付部品取付状況 | 目視 | | |

| 部材重量 |
|---|
| 2.14 t/p (CON:0.89m3) |

| 鉄筋仕様 | |
|---|---|
| D10・D13 | SD295 |

| コンクリート強度 |
|---|
| FC30 |

埋込部品一覧表
注）吊1、脱1、ガスケット以外は支給品

| 記号 | 図形 | 名称 | 数量 |
|---|---|---|---|
| 吊1 | ⌖ | M16 Y-INS L=100(座堀9) | 5 |
| 仮1 | ◎ | M16 D-INS L=100(座堀19) | |
| 足2 | ☆ | W1/2 P-INS L=40(座堀なし) | 4 |
| 手1 | ⊞ | ﾎﾞｲﾄﾞｱﾝｶｰ(AL)<br>88×88(L=200) | 4 |
| 本1 | △ | W3/8 P-INS L=30(座堀なし)<br>(SUS) | |
| 本2 | ● | M10 P-INS L=30(座堀なし)<br>(電気亜鉛メッキ) | |
| 打1 | ▣ | ﾄﾞﾚｲﾝ ﾌｸﾆｼ RCK-3075 | |
| ｽ2 | ○ | ｽﾘｰﾌﾞ VU150(165) L=240 | |
| 避 | | 避難ハッチ(タスカール)<br>SPC Ⅲ600-109(支給品) | 1 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

特記事項
フルPCaの製品寸法、断面形状について、
辺長、部材厚のマイナスは許容しない

キープラン（A敷地）
6・8・10・12S

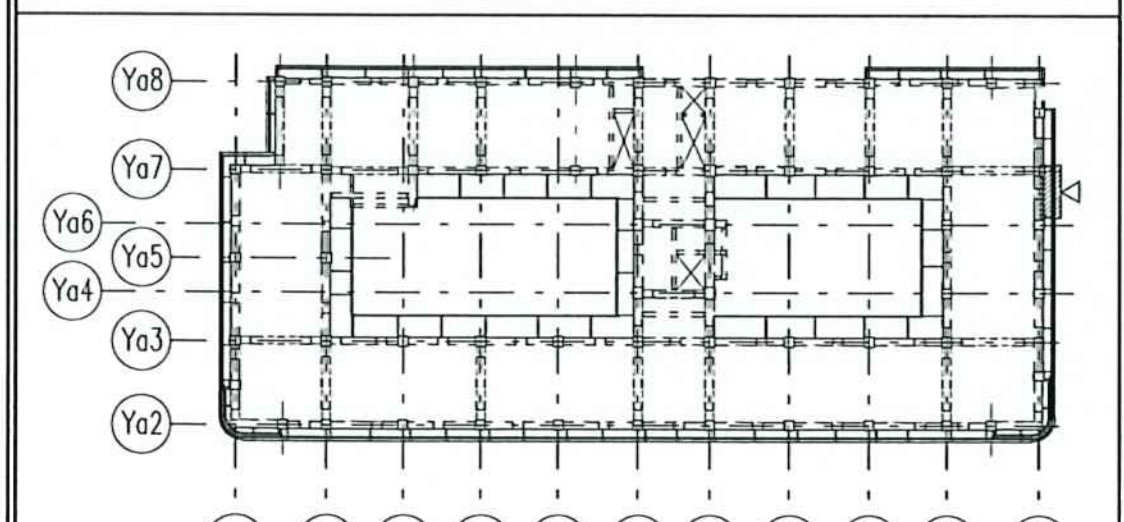
Ya8
Ya7
Ya6
Ya5
Ya4
Ya3
Ya2
X1
X2
X3
X4
X5
X6
X7
X8
X9
X10
X11

| スラブ符号 | 位置 | 主方向<br>(短辺方向) | 配力筋方向<br>(長辺方向) |
|---|---|---|---|
| CS18<br>(A敷地) | 上端筋 | D13@200 | D10@200 |
| | 下端筋 | D10@200 | D10@200 |

## 製品品質検査表

製品記号

製造年月日　　年　月　日

ライン－ゼッケン　－

| 工程 | | 打設前中間検査 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 検査項目 | 方法 | 検査 | 再検査 |
| 打設前中間検査 | コンクリート打設前 | 型枠清掃・組付状況 | 目視 | | |
| | | 離型剤塗布状況 | 目視 | | |
| | | 接合用金物種類・数量 | 目視 | | |
| | | 先付部品種類・数量 | 目視 | | |
| | | 異物混入有無 | 目視 | | |
| | | 鉄筋材質・径 | 目視 | | |
| | | 鉄筋本数 | 目視 | | |
| | | 鉄筋間隔・位置 | 寸法 | | |
| | | 結束状態 | 目視 | | |
| | | 補強筋状況 | 目視 | | |
| | | かぶり厚 | 寸法 | | |
| | 型枠 | 辺長（±3） | 寸法 | | |
| | | 板厚（2） | 寸法 | | |
| | | ねじれ・そり（3） | 寸法 | | |
| | | 面の凹凸（3） | 寸法 | | |
| | | 曲がり（3） | 寸法 | | |
| | | 対角線長差（3） | 寸法 | | |
| | | 接合用金物（±2） | 寸法 | | |
| | | 先付部品（±5） | 寸法 | | |
| 打設後 | | 打設面仕上げ状況 | 目視 | | |
| 判定 | | 1.合格　2.不合格 | 検査員 | | |

製品検査年月日　　年　月　日

| 工程 | | 製品検査 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 検査項目 | 方法 | 検査 | 再検査 |
| 製品検査 | 仕上げ後 | 製品記号マーキング | 目視 | | |
| | | 表面の仕上げ | 目視 | | |
| | | ひび割れ | 目視 | | |
| | | 欠け | 目視 | | |
| | | 豆板 | 目視 | | |
| | | 気泡 | 目視 | | |
| | | 表面の傷・汚れ | 目視 | | |
| | 製品 | 辺長（±5） | 寸法 | | |
| | | 板厚（3） | 寸法 | | |
| | | ねじれ・そり（5） | 寸法 | | |
| | | 面の凹凸（5） | 寸法 | | |
| | | 曲がり（5） | 寸法 | | |
| | | 対角線長差（5） | 寸法 | | |
| | | 接合用金物（±5） | 寸法 | | |
| | | 先付部品（±10） | 寸法 | | |
| 判定 | | 1.合格　2.不合格 | 検査員 | | |

出荷前検査年月日　　年　月　日

| 工程 | | 出荷前検査 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 検査項目 | 方法 | 検査 | 再検査 |
| 出荷前検査 | 最終確認 | 表示 | 目視 | | |
| | | ひび割れ・欠け・変形 | 目視 | | |
| | | 金物・部品等状態 | 目視 | | |
| | | | | | |
| 判定 | | 1.合格　2.不合格 | 検査員 | | |
| 総合判定 | | 1.合格　2.不合格 | 品質管理G責任者 | | |
| 補修欄 | | | | | |

| 訂正事項 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ①24.04.26 | 手摺位置修正 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

トヨタT&S建設株式会社

株式会社 佐藤総合計画

作業所

SCALE A1：1/20 A3：1/40
DATE 2023.09.06
工事名 囲町東地区第一種市街地再開発事業 施設建築物本体工事（A敷地　住宅棟）
図面名 バルコニーPCa製品図
図面番号 5ABS40A
図面コード

E-Q002-08様式1【00版】

240809【囲町A】5-13S(5-25あり)バルコニー承認図